

 AB 591 Wpł. 2015-06-03 Podpis: [Signature]	POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU ODDZIAŁ LABORATORYJNY 26-617 Radom, ul. Aleksandrowicza 5 skr. poczt. 31, tel. (48) 34-51-589, fax 33-32-023 Sekcja Laboratoryjna Higieny Komunalnej	Numer : 664 Egzemplarz: 2/3 Data sporządzenia sprawozdania: 26.05.2015r.
	Kancelaria Kancelaria	

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY DO SPOŻYCIA W MONITORINGU KONTROLNYM

Data poboru / dostarczenia próbki wody: 20.05.2015r.

Próbka pobrana przez: PSSE Grójec p. M. Wenda

Próbka pobrana zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-3:2005; PN-ISO 5667-5:2003

Rodzaj urządzenia wodnego: wodociąg publiczny

Punkt poboru: Mieszkanie prywatne – kuchnia Wilczogóra 8 gm. Belsk Duży

Adresat / Zleceniodawca: PSSE Grójec ul. Mogielnicka 67

Wyniki badań fizyko-chemicznych


L.p.	Wskaźnik / parametr		Kod procedury	Wynik	Najwyższa wartość dopuszczalna *	J.m.
1.	Mętność	A	PN-EN ISO 7027: 2003 p.6	< 0,10 ¹⁾	1	NTU
2.	Barwa (Pt)	A	PN-EN ISO 7887:2012 rozdział 7	< 5 ¹⁾	---	mg/l
				akceptowalna	akceptowalna	---
3.	Zapach	N	PB/KC/5.4/03 wyd. 1 z dn. 03.01.2011	akceptowalny	akceptowalny	---
4.	Smak	N	PB/KC/5.4/04 wyd. 1 z dn. 03.01.2011	akceptowalny	akceptowalny	---
5.	pH	A	PN-EN ISO 10523:2012	8,0	6,5 – 9,5	pH
	w temperaturze			19,9	---	°C
6.	Amonowy jon	A	PN-C-04576-4/1994	< 0,14 ¹⁾	0,50	mg/l
7.	Chlor wolny	A	PN-EN ISO 7393-2:2011	< 0,05 ¹⁾	0,3	mg/l
8.	Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	A	PN-EN 27888:1999	392	2500	µS/cm

AUTORYZOWAŁ :

STARSZY ASYSTENT

inż. Renata Murkiewicz

Wyniki badań mikrobiologicznych

L.p.	Wskaźniki / parametry		Kod procedury	Wynik Liczba mikroorganizmów j.t.k.	Najwyższa dopuszczalna wartość *
1.	Bakterie grupy coli /100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009**	0	0
2.	Escherichia coli / 100 ml wody	A	PN-EN ISO 9308-1:2004 +Ap1:2005+AC:2009**	0	0
AUTORYZOWAŁ: MŁODSZY ASYSTENT  mgr Małgorzata Suskiewicz					

A- badania akredytowane

N- badania nieakredytowane

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. (Dz.U.nr 61, poz.417) z późn. zm.

** - badanie wykonane według normy wycofanej z katalogu Polskich Norm

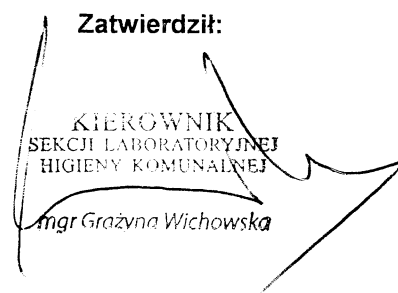
j.t.k. - jednostki tworzące kolonie

1) – poniżej granicy oznaczalności

Termin wykonania badań: 20.05.2015r. – 21.05.2015r.

Zatwierdził:

KIEROWNIK
SEKCJI LABORATORYJNEJ
HIGIENY KOMUNALNEJ


mgr Grażyna Wichowska

Dostarczona próbka nie budzi zastrzeżeń.

Wyniki badania i związane z nimi niepewność odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Niepewność nie obejmuje etapu pobierania próbek

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.