


**ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W MIEJSCOWOŚCI BIELSK DUŻY**

$Q_{\text{řrd}} = 800 \text{ m}^3 / \text{d}$
SKALA 1:100/500

PROFIL PODŁUŻNY RUBOCIĄGU GRAWTACYJNEGO

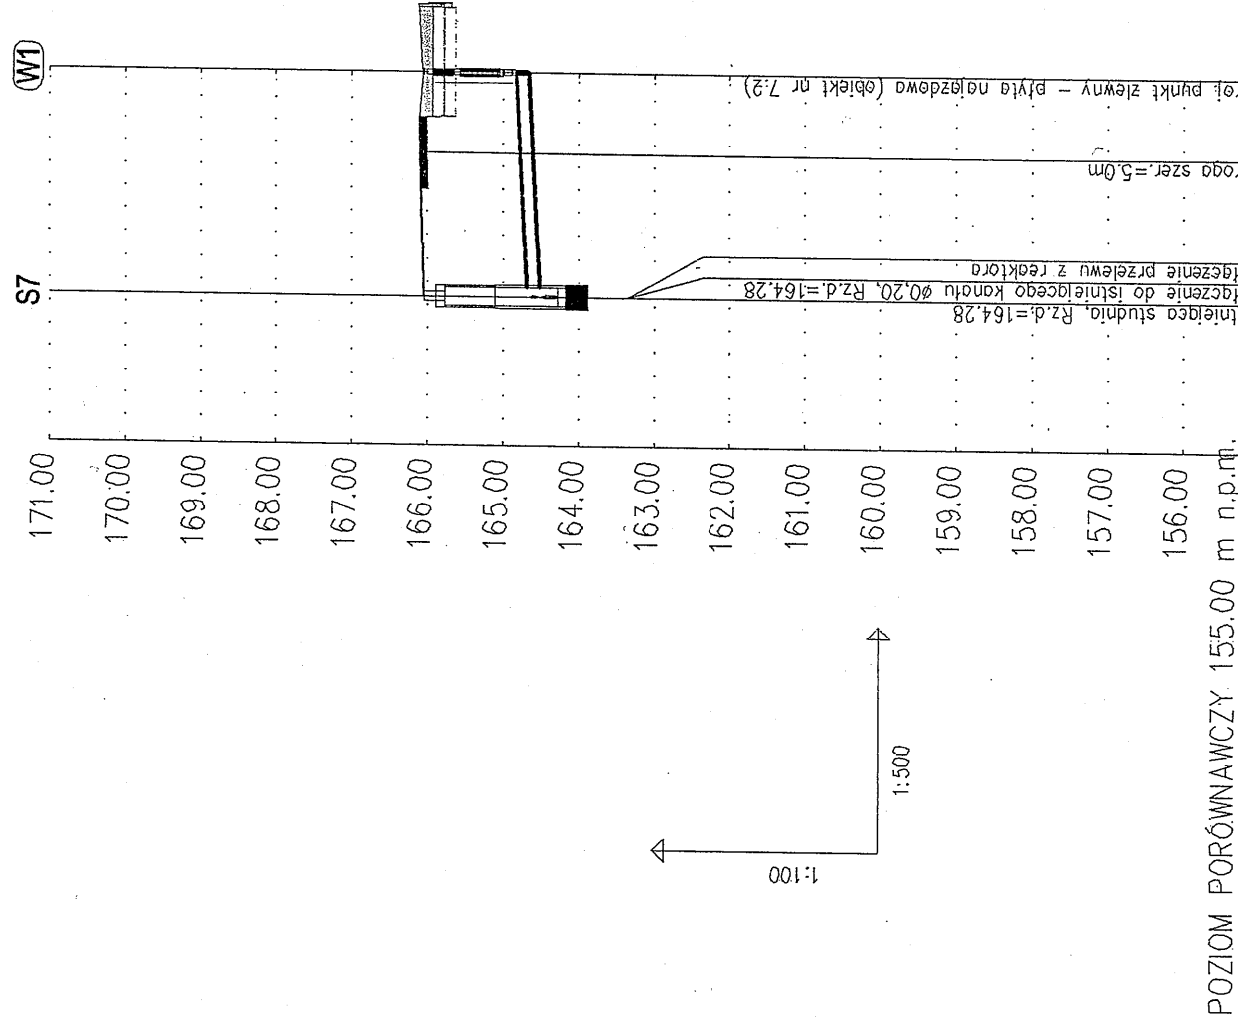

POZIOM PORÓWNAWCZY 15:5.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.		166.04	166.06	166.06
RZĘDNA DŃA KANAŁU		164.51	164.58	164.56
ZAGŁĘBIENIE DŃA KANAŁU		1.53	1.40	1.40
SPADKI, DŁUGOŚCI		10 ‰	15.00m	15.00m
ŚREDNICA, MATERIAŁ			Ø0,16 PP-b	
ODLEGŁOŚCI		0.00	9.50	15.00
HEKTOMETRY		S7	W1	W1

EP-Conf. Generator (punkty 7.7)