STAROSTWO POWIATOWE
W [illegible]ICU
WYDZIAŁ BUDO[illegible]VA I ARCHITEKTURY
05-600 Grójec, ul. Józefa Piłsudskiego 59

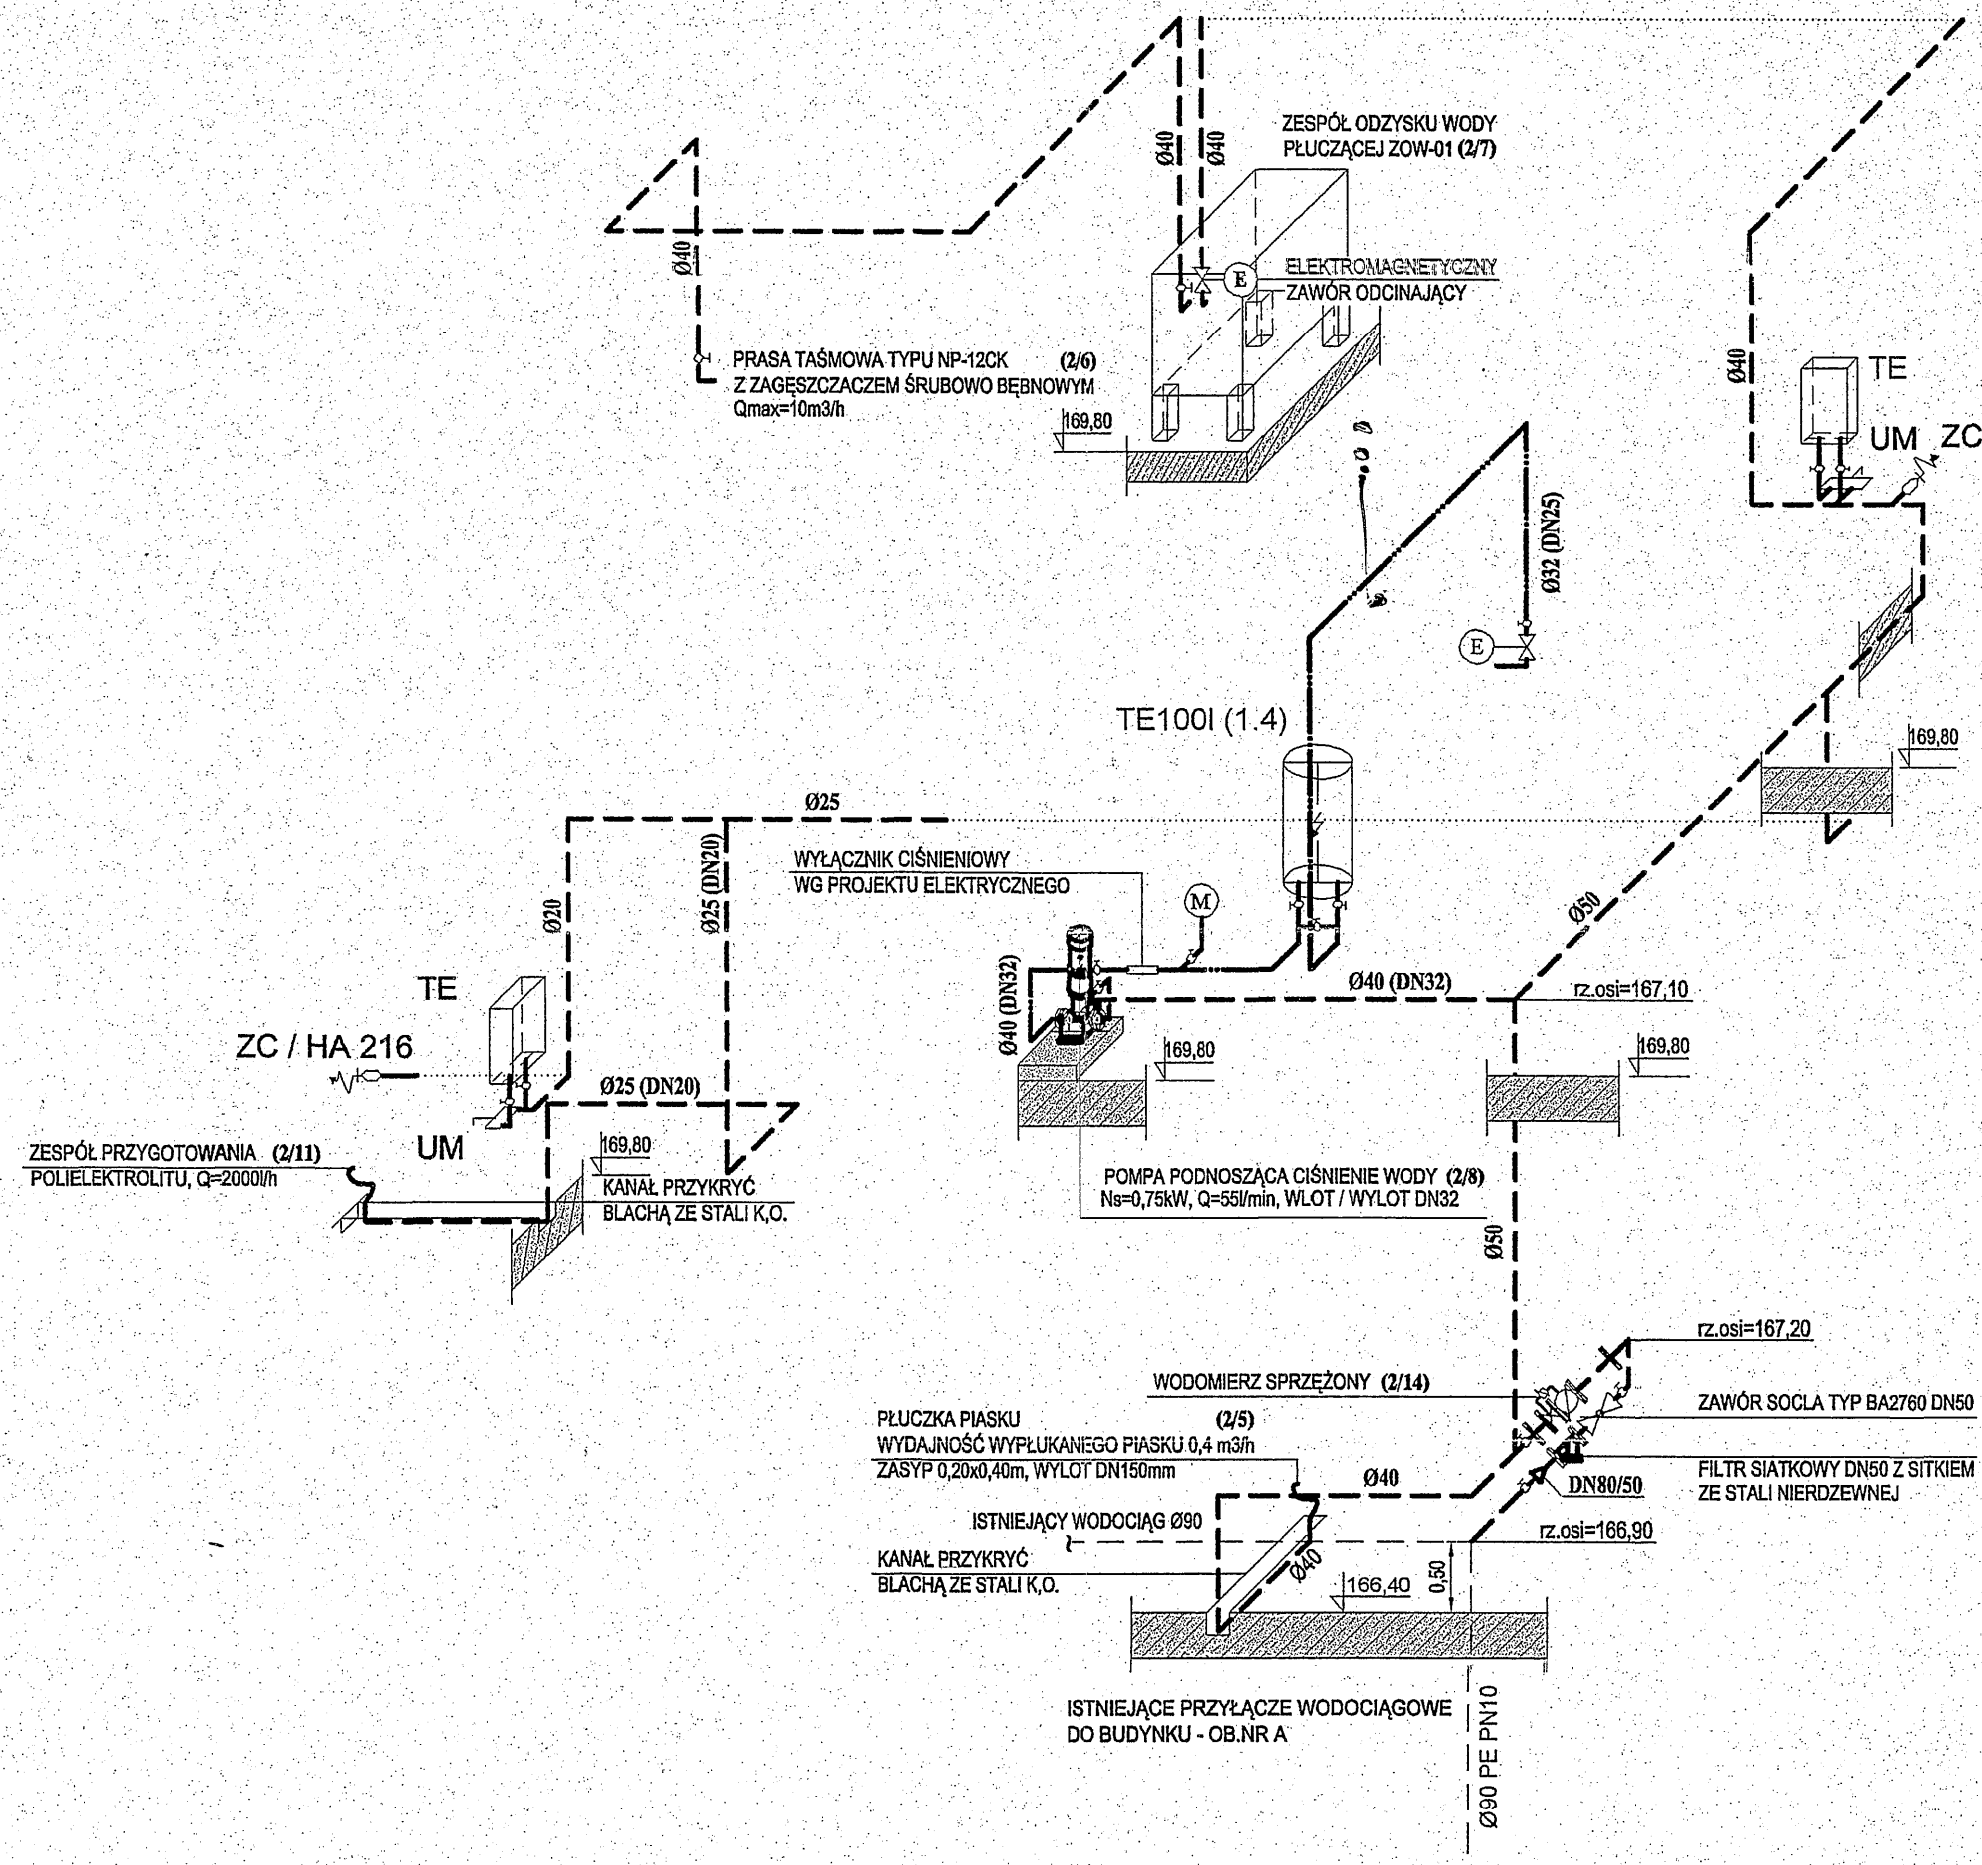

UWAGA!

1. DO WODY ZIMNEJ ZASTOSOWAĆ RURY PCV CIŚNIENIOWE NA CIŚNIENIE ROBOCZE PN6
3. DO INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ ZASTOSOWAĆ RURY PCV CIŚNIENIOWE PRZEZNACZONE DO WODY GORĄCEJ p > 4 bary
4. NUMERY W NAWIASACH ODNOSZĄ SIĘ DO SPECYFIKACJI NA RZUCIE BUDYNKU

OZNACZENIA

UM - UMYWALKA
TE - TERMA ELEKTRYCZNA
KS - SITO BĘBNOWE
ZC/ HA 216 - ZAWÓR CZERPALNY / / ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY SOCLA
— — — INSTALACJA WODY ZIMNEJ
—·—·— INSTALACJA TECHNOLOGICZNEJ WODY GORĄCEJ DO PŁUKANIA SITA

6.

Inwestor:	Zamawiający:	Jednostka Projektowa:
Gmina Belsk Duży ul. Kozietulskiego 4a, 05-622 Belsk Duży	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Szkolna 9, 05-622 Belsk Duży	PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz

Zadanie: **ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BELSK DUŻY**

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY** — Branża: TECHNOLOGIA

Rysunek: OBIEKT NR 2 - ISTNIEJĄCY BUDYNEK TECHNICZNY "A"- AKSONOMETRIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

Główny projektant:	Projektant cz. konstrukcyjnej:	Opracował cz. technologiczną:	Sprawdzający cz. technologiczną:	Skala:
Projektant technologii: dr inż. Kazimierz Stefanowski upr. nr WBPP-NB-7210/43/83 upr. nr 303/69 Do sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleby. Do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	inż. Alina Czerwińska upr. nr WBPP-NB-7210/237/81 Do sporządzania proj. w zakresie rozwiązań konstr. - budowlanych budynków oraz innych budowli. Do sporz. proj. w zakresie bud. inwentarskich i gosp., adaptacji proj. typowych i powtarzalnych, sporz. planów zagosp. terenu	mgr inż. M. Kwieciszewska mgr inż. A. Triebwasser mgr inż. B. Liss inż. B. Rozenfeld Rozenfeld	mgr inż. Paweł Jasiński upr. nr SI-135/89 Do sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleby.	1:50 Data: 10.07.2012r.

AutoCAD LT 2000i