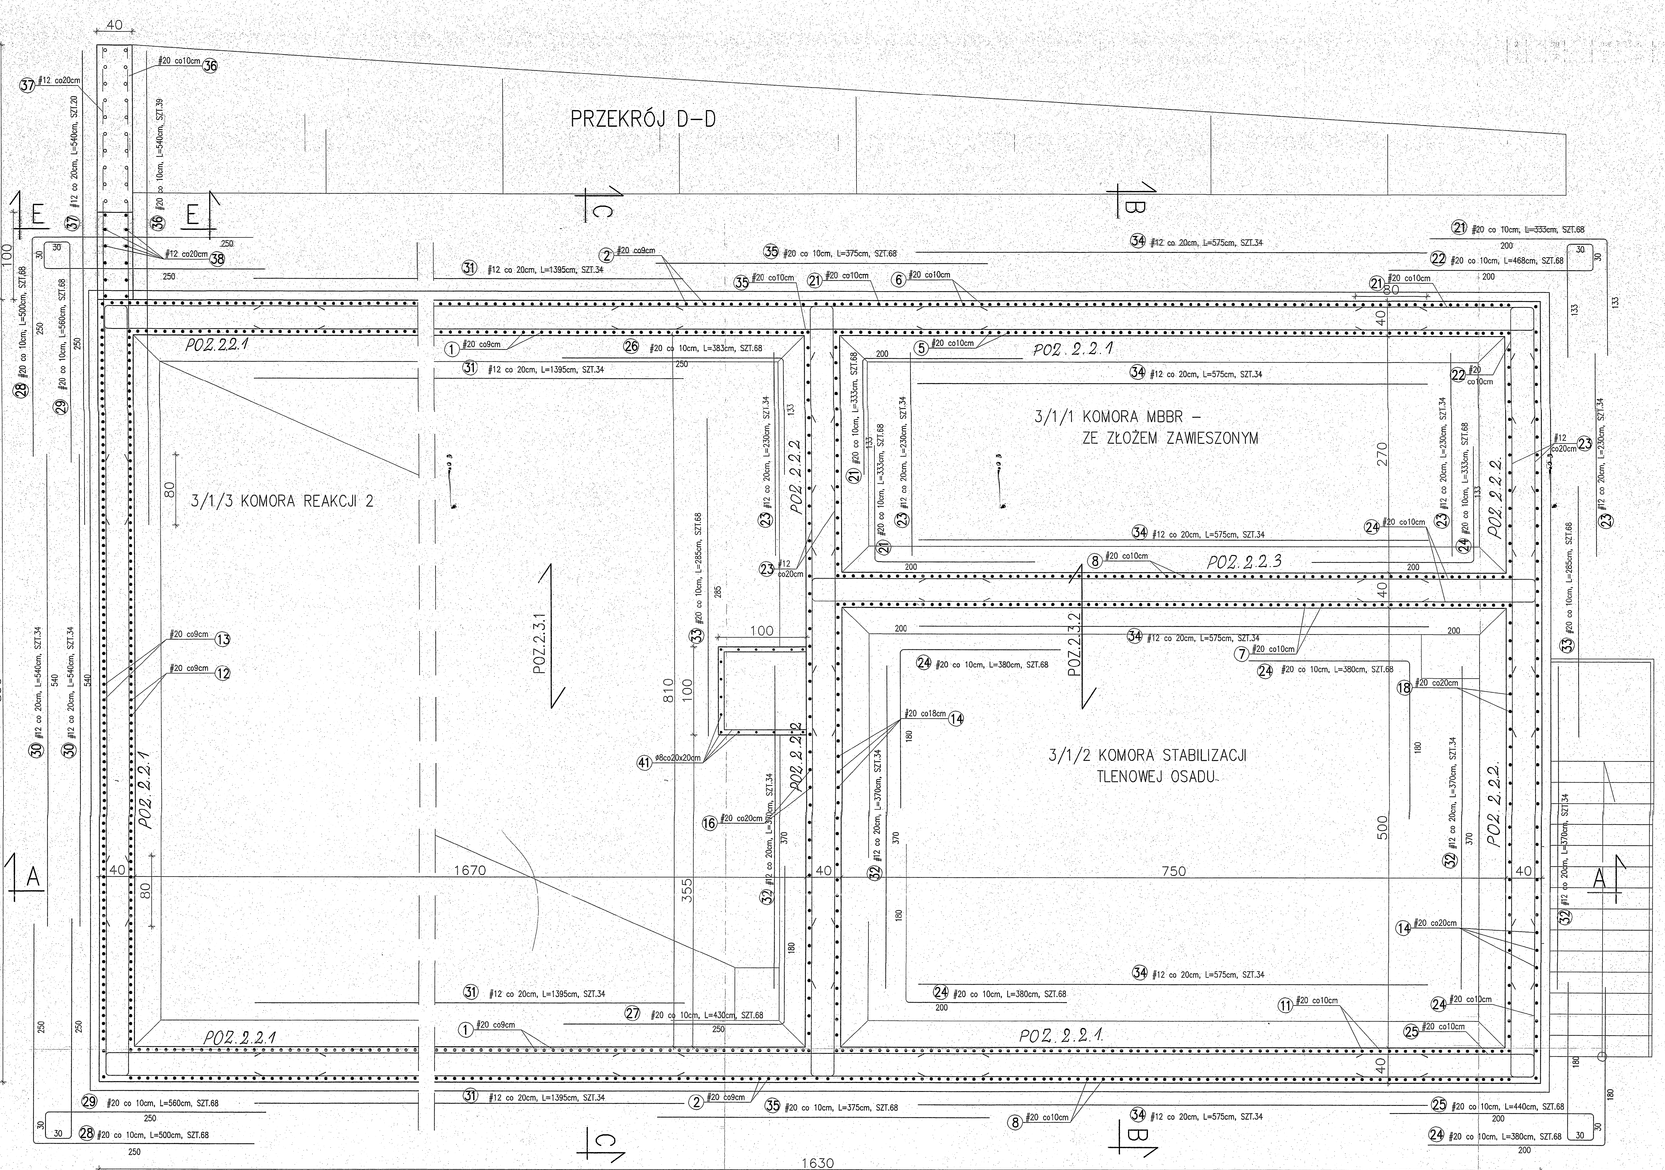

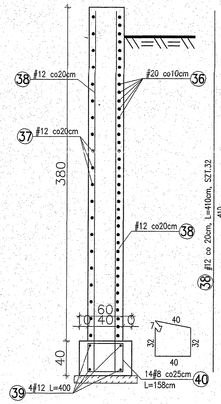

Poz.	Stal A-I	Stal A-IIIN	Długość (cm)	Ilość w elem.	Ilość elem.	Ilość ogółem	Długość łączna (m) A-I ø	Długość łączna (m) A-IIIN ø12	Długość łączna (m) A-IIIN ø16	Długość łączna (m) A-IIIN ø20
1	-	20	771	376	1	376				2899,0
2	-	20	685	376	1	376				2575,8
3	-	20	480	188	1	188				902,4
4	-	20	400	702	1	702				2808,0
5	-	20	784	156	1	156				1223,0
6	-	20	699	78	1	78				544,4
7	-	20	543	76	1	76				412,7
8	-	20	625	76	1	76				475,0
9	-	20	310	78	1	78				248,0
10	-	16	290	78	1	78			226,2	
11	-	20	711	78	1	78				554,6
12	-	20	942	94	1	94				885,5
13	-	20	868	94	1	94				808,4
14	-	20	860	90	1	90				774,0
15	-	20	685	43	1	43				294,6
16	-	20	675	43	1	43				290,3
17	-	12	1000	94	1	94		940,0		
18	-	20	942	43	1	43				405,7
19	-	12	450	86	1	86		387,0		
20	-	12	400	176	1	176		704,0		
21	-	20	333	272	1	272				905,8
22	-	20	468	68	1	68				318,2
23	-	12	230	136	1	136		312,8		
24	-	20	860	340	1	340				1292,0
25	-	20	440	68	1	68				299,2
26	-	20	383	68	1	68				260,4
27	-	20	430	68	1	69				292,4
28	-	20	500	136	1	136				680,0
29	-	20	560	136	1	136				761,6
30	-	12	540	68	1	68		367,2		
31	-	12	1395	136	1	136		1897,2		
32	-	12	370	136	1	136		503,2		
33	-	20	285	136	1	136				387,6
34	-	12	575	204	1	204		1173,0		
35	-	20	375	68	1	68				255,0
36	-	20	560	39	1	39				210,6
37	-	12	540	20	1	20		108,0		
38	-	12	410	32	1	32		131,2		
39	-	12	400	4	1	4		16,0		
40	-	8	158	12	1	12	19,0			
41	-	8	6885	1	1	1	68,6			
42	-	12	300	82	1	82		246,0		
Długość wg średnic (m)							87,51	6786,80	226,20	21783,32
Masa 1m pręta (kg/m)							0,395	0,888	1,580	2,470
Masa łączna wg średnic (kg)							34,57	6025,81	357,40	53755,40
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							34,57	60138,41		
Ogółem (kg)								60172,98		

UWAGI:

1. Przed wylaniem płyty ułożyć rury przepustowe. Wymiary i trasy przepustów wykonać wg Dokumentacji AKP i w uzgodnieniu z Wykonawcą.
2. Spadki płyty wykonac z betonu konstrukcyjnego płyty.
3. Izolacje płyty górnej wykonać wg wytycznych (załącznik nr 1 - propozycja izolacji DRIZORO).
4. Włazy ze stali K.O.,rozmieszczenie wg wytycznych branży technologicznej. Obramowanie włazów - katowniki L50x50x5 (K.O.) wg obmiaru.
5. Kominki wywiewne typowe Ø200/200-zestawienie wg branży technologicznej.
6. Konstrukcja schodów wg rozwiązania systemowego lub wykonanie warsztatowe.
7. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami technologii z rysunkiem szalunkowym reaktora oraz z przekrojami konstrukcyjnymi A-A, D-D, E-E
8. Wykonać izolacje wg opisu technicznego.

KLASA ŚRODOWISKA XC4

STAROSTWO POWIATOWE w GŁOGOWIE
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY
67-600 Głogów, ul. Henryka Pobożnego 39

BETON C25/30 szczelny
STAL A-III N (RB500W)
otulina 3cm

3.

Inwestor: **GMINA BEŁSK DUŻY**, ul. Kościuszkiego 4a, 05-622 Bełsk Duży

Zamawiający: **ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**, ul. Szkolna 9, 05-622 Bełsk Duży

Jednostka Projektowa: **PRACOWNIA INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA**, ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz

Zadanie: **ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA GMINY BEŁSK DUŻY**

Stadium: **PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY** | Branża: KONSTRUKCJA

Rysunek: OBIEKT NR 5/1 - PROJEKTOWANY REAKTOR
RZUT - ZBROJENIE BOSAN

Główny projektant: Projektant technologii: dr inż. K.Stefanowski
upr. nr WBPP-NB-7210/439/93 cz. nr 30369
Do sporządzania projektów instalacji i urządzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i gleby
Do sporządzania projektów wod.-kan. i kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projektant: inż. A.Czerwińska:
upr. nr WBPP-NB-7210/23/81
Do sporządzania projektów w zakresie budownictwa ogólnego bez ograniczeń budowlanego oraz innych budowli.
Do spor. proj. w zakresie budowlanego inwentaryzacji i proj. adaptacji projektów budowlanych i powłokowych, konstrukcyjno-budowlanych

Opracowała: mgr inż. A.Belter-Szymczak

Sprawdzający: inż. G. Wolczlegier
upr. nr WBPP-NB-7210/55/81
Do sporządzania projektów w zakresie budownictwa ogólnego bez ograniczeń budowlanego oraz innych budowli.
Do spor. proj. w zakresie budowlanego inwentaryzacji i proj. adaptacji projektów budowlanych i powłokowych, konstrukcyjno-budowlanych

Skala: 1:25

Data: 10.07.2012r.

A-E-D-L T 2-5-0-0