1:100

1:250

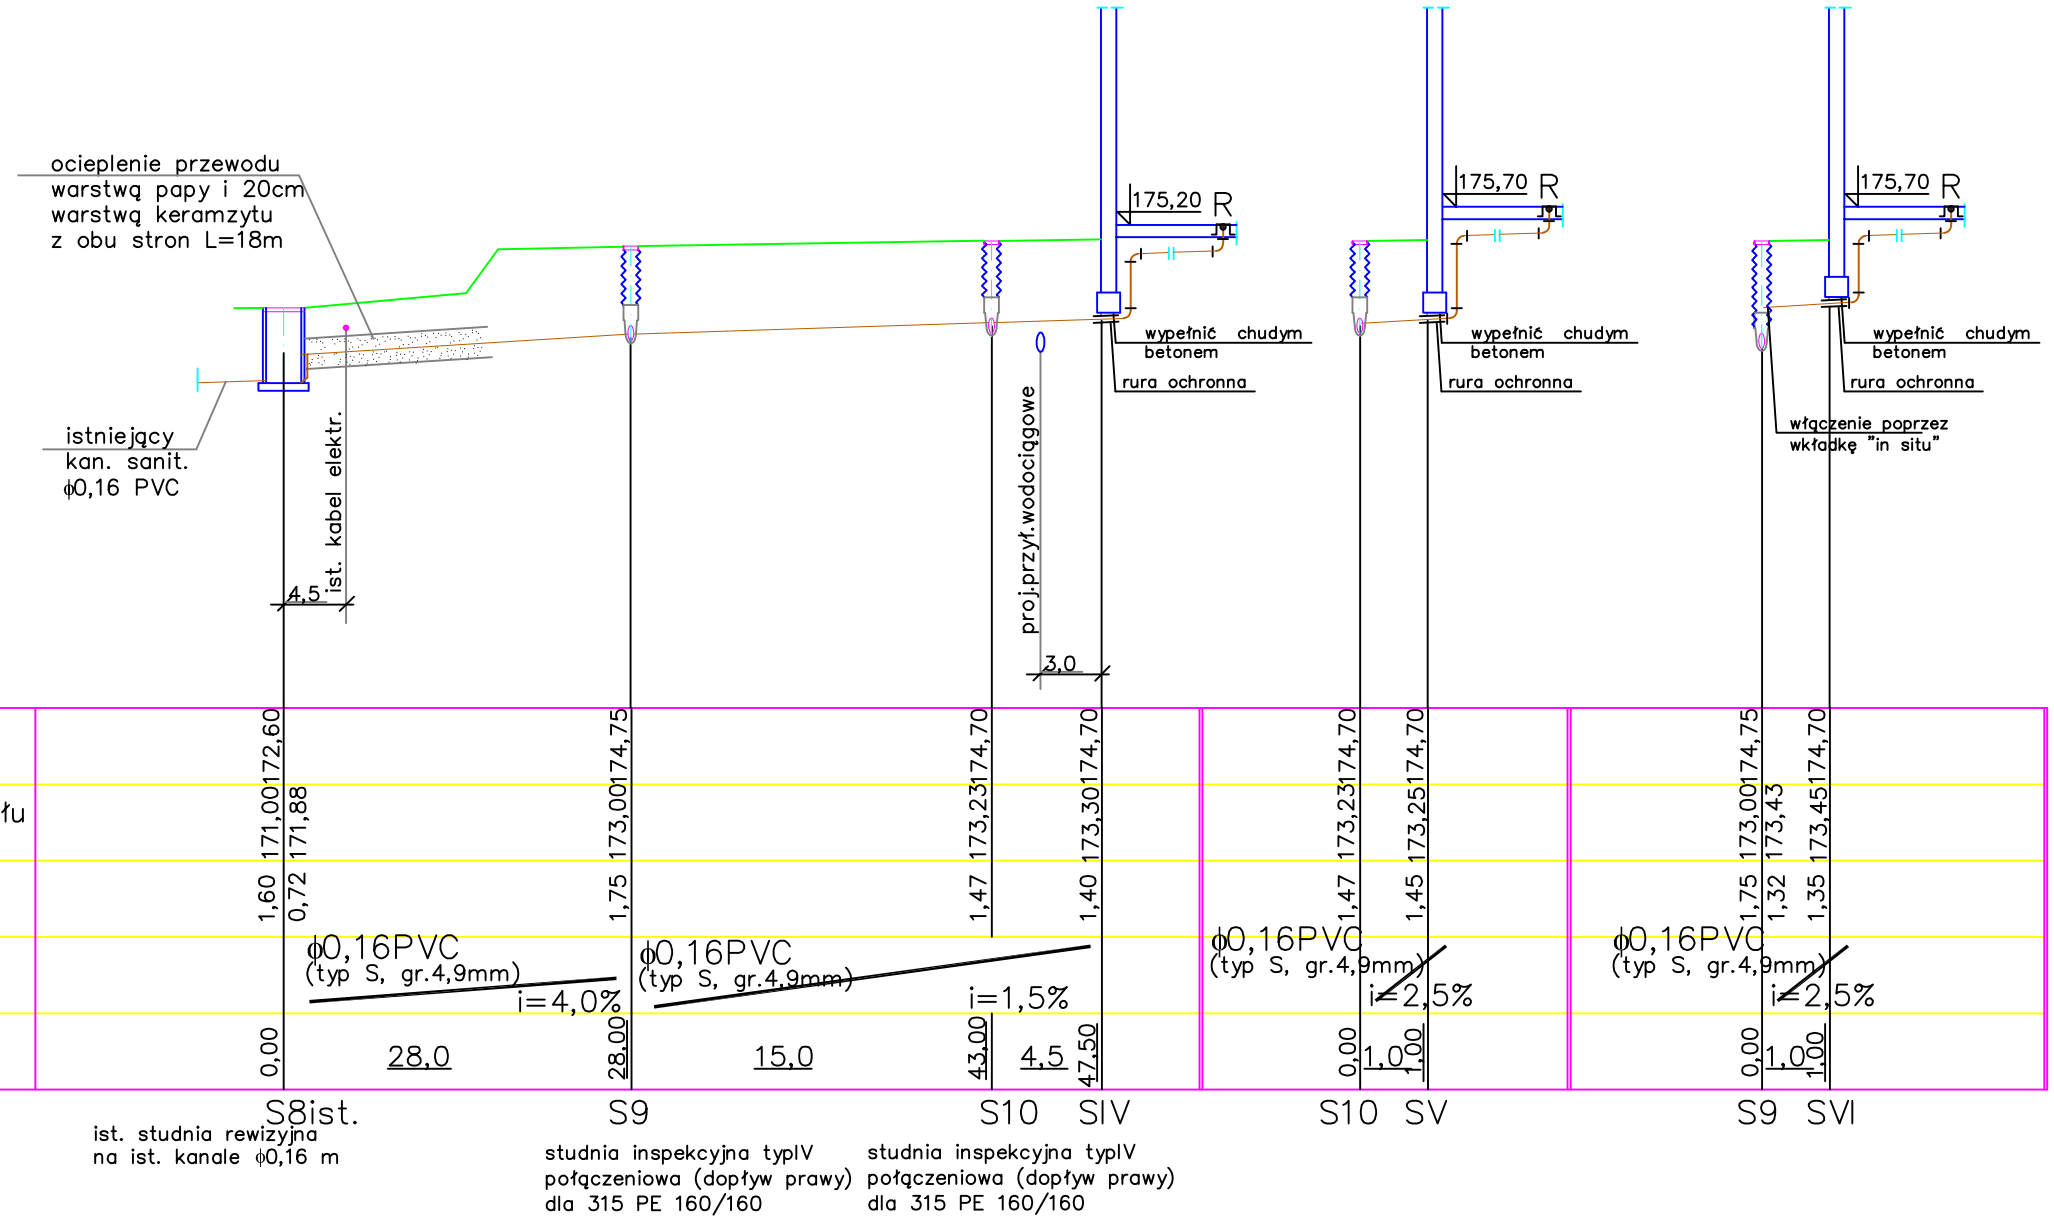

UWAGA :

Studnie inspekcyjne należy przykryć włazem żeliwnym B125 i stożkiem betonowym.

UWAGA :

Przed przystąpieniem do budowy kanalizacji należy sprawdzić rzędne istniejących studni i ewentualnie dopasować spadek projektowanego przewodu.

Inwestor:	Gmina Belsk Duży 05-622 Belsk Duży, ul. Kozietulskiego 4	
Przedmiot opracowania:	Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym Belsk Duży, ul. Szkolna 3, dz. nr ewid. 201	
Element opracowania:	Przyłącze kan. sanitarnej - profil podłużny S8-S10	Skala: 1:$\frac{100}{1}$:250
Projektant:	mgr inż. Grażyna Sadal upr. nr GP-III-8386/177/87 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68	Data oprac. 11.2015 r.
Sprawdzający:	mgr inż. Krystyna Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92 26-600 Radom, ul. 25 Czerwca 68	Nr rys. 4