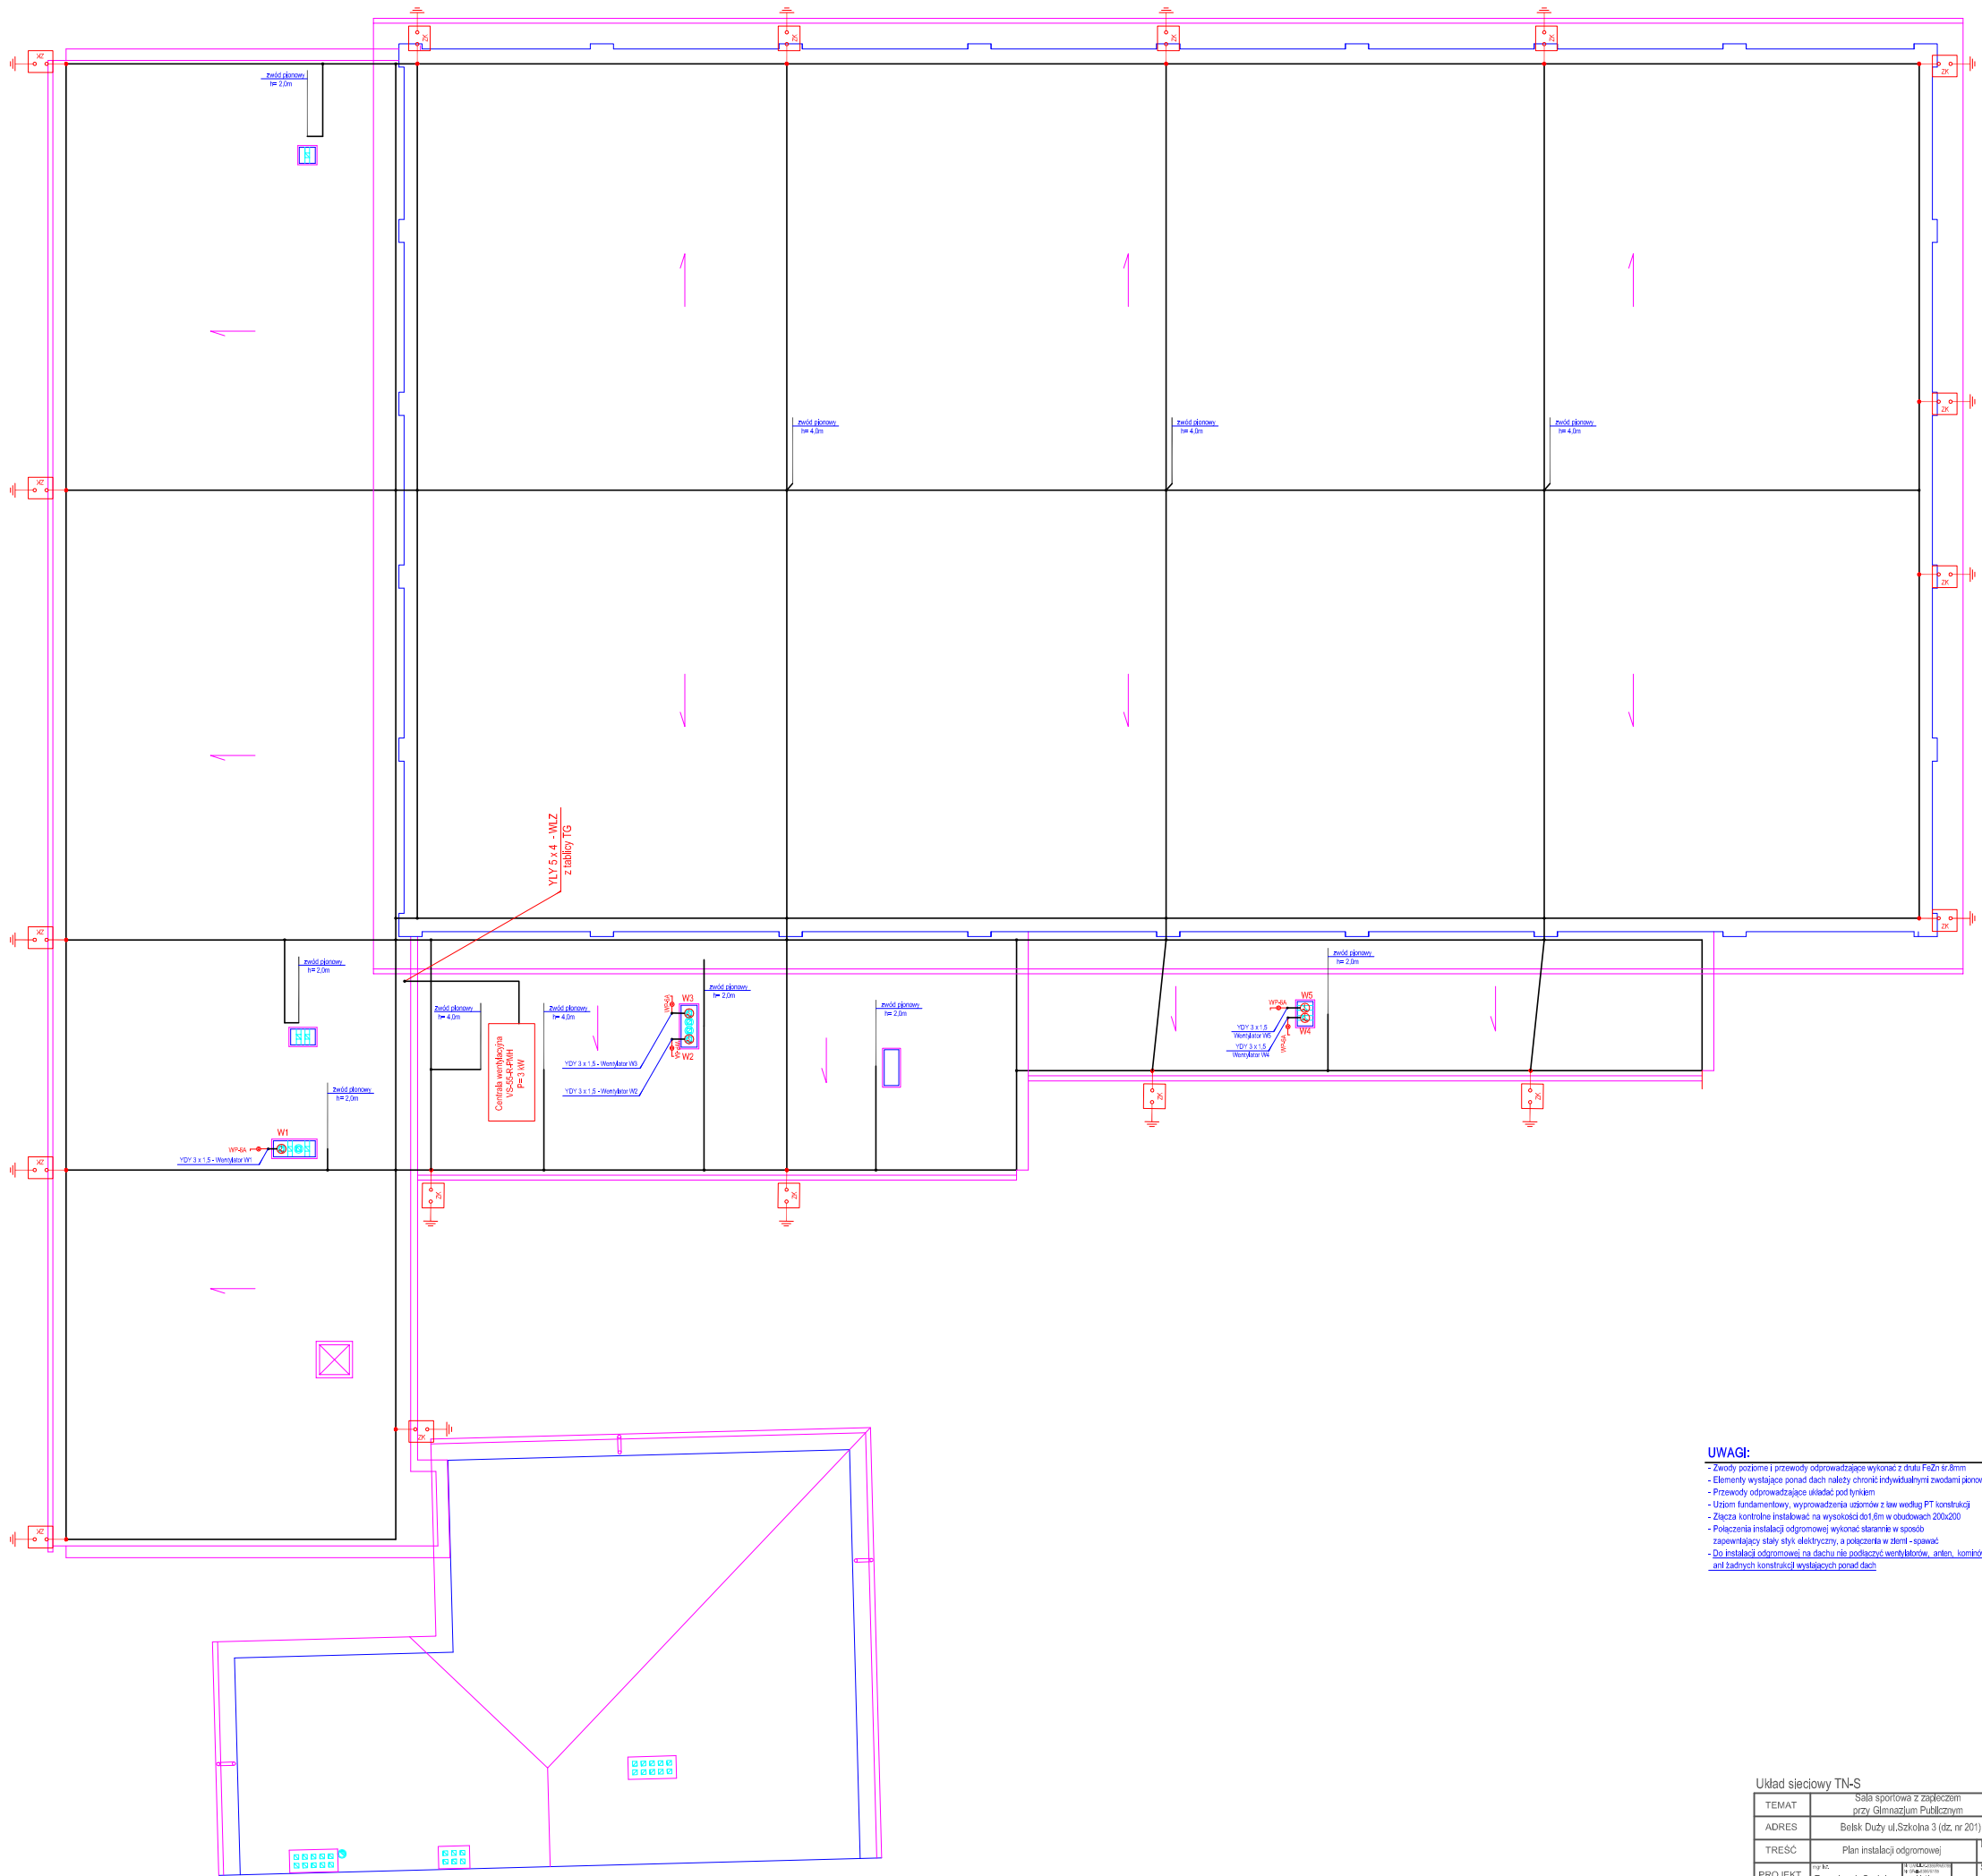

UWAGI:

- Zwody poziome i przewody odprowadzające wykonać z drutu FeZn śr.8mm
- Elementy wystające ponad dach należy chronić indywidualnymi zwodami pionowymi
- Przewody odprowadzające układać pod tynkiem
- Uziom fundamentowy, wyprowadzenia uziomów z ław według PT konstrukcji
- Złącza kontrolne instalować na wysokości do1,6m w obudowach 200x200
- Połączenia instalacji odgromowej wykonać starannie w sposób zapewniający stały styk elektryczny, a połączenia w ziemi - spawać
- Do instalacji odgromowej na dachu nie podłączyć wentylatorów, anten, kominów ani żadnych konstrukcji wystających ponad dach

Układ sieciowy TN-S

TEMAT	Sala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym		
ADRES	Bełsk Duży ul.Szkolna 3 (dz. nr 201)		
TREŚĆ	Plan instalacji odgromowej		Data: 11.15'
PROJEKT.	mgr inż. Franciszek Sadal		Skala: 1:100
SPRAWDZ.	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz		Nr rys. 7